

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: RESIPLAST N.V..
Gulkenrodestraat 3
B – 2160 Wommelgem
Belgicko

výrobne: RESIPLAST N.V..
Gulkenrodestraat 3
B – 2160 Wommelgem
Belgicko

týmto vyhlasuje, že výrobok: Podlahový systém RESIPLAST

- penetračné náterové látky: typ EPISOL WALL PRIMER, MULTIPOX, EPISOL SF PRIMER
- samonivelačné hmoty: typ: EPISOL SL, EPISOL Sli, EPISOLSL EL, EPISOL RP NV, EPISOL RP, EPISOL WALL, EPISOL RM, EPISOL GM, EPISOL GRANITO, SEMPOL F100, EPISOL SLN, EPISOL MC, EPISOL SLW, FLOORLINE ½, FLOORLINE IND
- ukončujúci náter typ: EPISOL TOPCOAT V, AQ PAINT

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje EN 13813.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overil systém: EPISOL SF PRIMER + EPISOL SL + EPISOL TOPCOAT V

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň (NO)	trieda F	deklarácia
Odolnosť proti opotrebovaniu podľa BCA (V) [mm]	trieda AR 0,5 (hlbka rýhy max. 50 µm)	Protokol o skúške č. 238/2006, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 20.06.2006
Prídržnosť (V) [MPa]	trieda B2,0 (prídržnosť min.2,0 MPa)	Protokol o skúške č. 238/2006, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 20.06.2006
Odolnosť proti rázu (V) [Nm]	min. IR min. 10Nm	Protokol o skúške č. 238/2006, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 20.06.2006
Pevnosť v tlaku (V) [MPa]	EPISOL SL – min. 70 EPISOL Sli – min. 50 EPISOL SL EL – min. 55 EPISOL RP NV – min. 24 EPISOL RP – min. 24 EPISOL WALL – min. 50 EPISOL RM – min. 50 EPISOL GM – min. 70 EPISOL GRANITO – min. 60 SEMPOL F100 – min. 70	Protokol o skúške č. 238/2006, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 20.06.2006



resiplast

Gulkenrodestraat 3.
B-2160 Wommelgem
Belgium

Tel.: +32 3 320 65 86
Fax: +32 3 322 65 86
BE (0)442.879 239

Pevnosť v ťahu pri ohybe
(V)
[MPa]

EPISOL SLN – min. 35
EPISOL – MC – min. 35
EPISOL SLW – min. 35
FLOORLINE ½ IND
EPISOL SL – min. 8
EPISOL SLi – min. 9,8
EPISOL SL EL – min. 8
EPISOL RP NV – min. 7
EPISOL RP – min. 6
EPISOL WALL – min. 6
EPISOL RM – min. 6
EPISOL GM – min. 6
EPISOL GRANITO – min. 7
SEMPOL F100 – min. 35
EPISOL SLN – min. 9,8
EPISOL – MC – min. 9,8
EPISOL SLW – min. 5
FLOORLINE ½ IND

Bank/Banque 230-0059300-53 IBAN BE53 2300 0593 0053 SWIFT BIC: GEBABEBB
Atterr. 330-0370982-11 IBAN BE30 3300 3709 8211 SWIFT BIC: BBRUBEBB

Protokol o skúške č.
238/2006, TSÚS, pobočka
Tatranská. Štrba 20.06.2006

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Podlahový systém RESIPLAST sa skladá z penetračnej náterovej látky samonivelačného epoxidového poteru a z ukončovacieho náteru. Podlahový systém RESIPLAST sa používa na zhotovenie priemyselných podláh vo všetkých oblastiach priemyslu.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:


1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., SK 04, 059 41 Tatranská Štrba

Meno: Franck Monsier

podpis

Funkcia: Exportmanager

Dátum: 05.05.2008

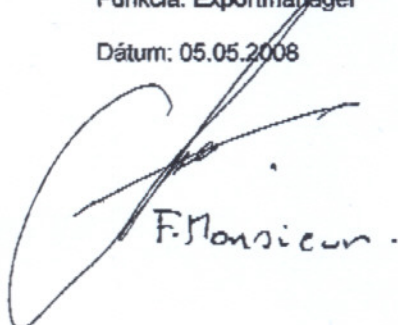
F. Monsier.

Príklad značky zhody:

	
RESIPLAST N.V., Gulkenrodestraat 3 B – 2160 Wommelgem, Belgicko	
06	
EN 13813	
Podlahový systém RESIPLAST – EPISOL SL	
Používa na zhotovenie priemyselných podláh	
Reakcia na oheň (NO)	trieda F
Odolnosť proti opotrebovaniu podľa BCA (V) [mm]	trieda AR 0,5 (hĺbka rýhy max.50 µm)
Prídržnosť (V) [MPa]	trieda B2,0 (prídržnosť min.2,0 MPa)
Odolnosť proti rázu (V) [Nm]	IR min. 10Nm
Pevnosť v tlaku (V) [MPa]	min. 70
Pevnosť v ťahu pri ohybe (V) [MPa]	min.8

Príklad značky zhody s minimálnymi údajmi:

	
RESIPLAST N.V., Gulkenrodestraat 3 B – 2160 Wommelgem, Belgicko	
06	
EN 13813	

Podmienky označovania výrobkov značkami zhody sú uvedené:

- v zákone NR SR č. 314/2004 Z.z., § 8

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: RESIPLAST N.V..
 Gulkenrodestraat 3
 B – 2160 Wommelgem
 Belgicko

výrobne: RESIPLAST N.V..
 Gulkenrodestraat 3
 B – 2160 Wommelgem
 Belgicko

týmto vyhlasuje, že výrobok: Podlahový systém RESIPLAST

- penetračné náterové látky: typ EPISOL WALL PRIMER, MULTIPOX, EPISOL SF PRIMER
- samonivelačné hmoty: typ: EPISOL SL, EPISOL Sli, EPISOL SL EL, EPISOL RP NV, EPISOL RP, EPISOL WALL? EPISOL RM, EPISOL GM, EPISOL GRANITO, SEMPOL F100, EPISOL SLN, EPISOL MC, EPISOL SLW
- ukončujúci náter typ: EPISOL TOPCOAT V, AQ PAINT

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje EN 13813.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overil systém: EPISOL SF PRIMER + EPISOL SL + EPISOL TOPCOAT V

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň (NO)	trieda F	deklarácia
Odolnosť proti opotrebovaniu podľa BCA (V) [mm]	trieda AR 0,5 (hĺbka rýhy max. 50 µm)	Protokol o skúške č. 238/2006, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 20.06.2006
Prídržnosť (V) [MPa]	trieda B2,0 (prídržnosť min. 2,0 MPa)	Protokol o skúške č. 238/2006, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 20.06.2006
Odolnosť proti rázu (V) [Nm]	min. IR min. 10Nm	Protokol o skúške č. 238/2006, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 20.06.2006
Pevnosť v tlaku (V) [MPa]	EPISOL SL – min. 70 EPISOL Sli – min. 50 EPISOL SL EL – min. 55 EPISOL RP NV – min. 24 EPISOL RP – min. 24 EPISOL WALL – min. 50 EPISOL RM – min. 50 EPISOL GM – min. 70 EPISOL GRANITO – min. 60 SEMPOL F100 – min. 70 EPISOL SLN – min. 60 EPISOL – MC – min. 65 EPISOL SLW – min. 35	Protokol o skúške č. 238/2006, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 20.06.2006

Pevnosť v ťahu pri ohybe (V) [MPa]	EPISOL SL – min. 8 EPISOL Sli – min. 9,8 EPISOL SL EL – min. 8 EPISOL RP NV – min. 7 EPISOL RP – min. 6 EPISOL WALL – min. 6 EPISOL RM – min. 6 EPISOL GM – min. 6 EPISOL GRANITO – min. 7 SEMPOL F100 – min. 35 EPISOL SLN – min. 9,8 EPISOL – MC – min. 9,8 EPISOL SLW – min. 5	Protokol o skúške č. 238/2006, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 20.06.2006
--	---	--

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Podlahový systém RESIPLAST sa skladá z penetračnej náterovej látky samonivelačného epoxidového poteru a z ukončovacieho náteru. Podlahový systém RESIPLAST sa používa na zhotovenie priemyselných podláh vo všetkých oblastiach priemyslu.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., SK 04, 059 41 Tatranská Štrba

Meno:


podpis

Funkcia:

Exportmanager

Dátum:

21.08.06.

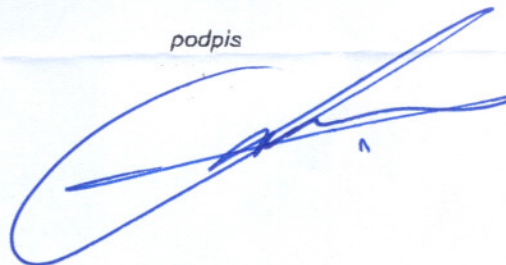

RESIPLAST N.V.
Gulkenrodestraat 3
B-2160 Wommelgem
Tel. 32-(0)3/320.02.11
Fax 32-(0)3/322.63.80